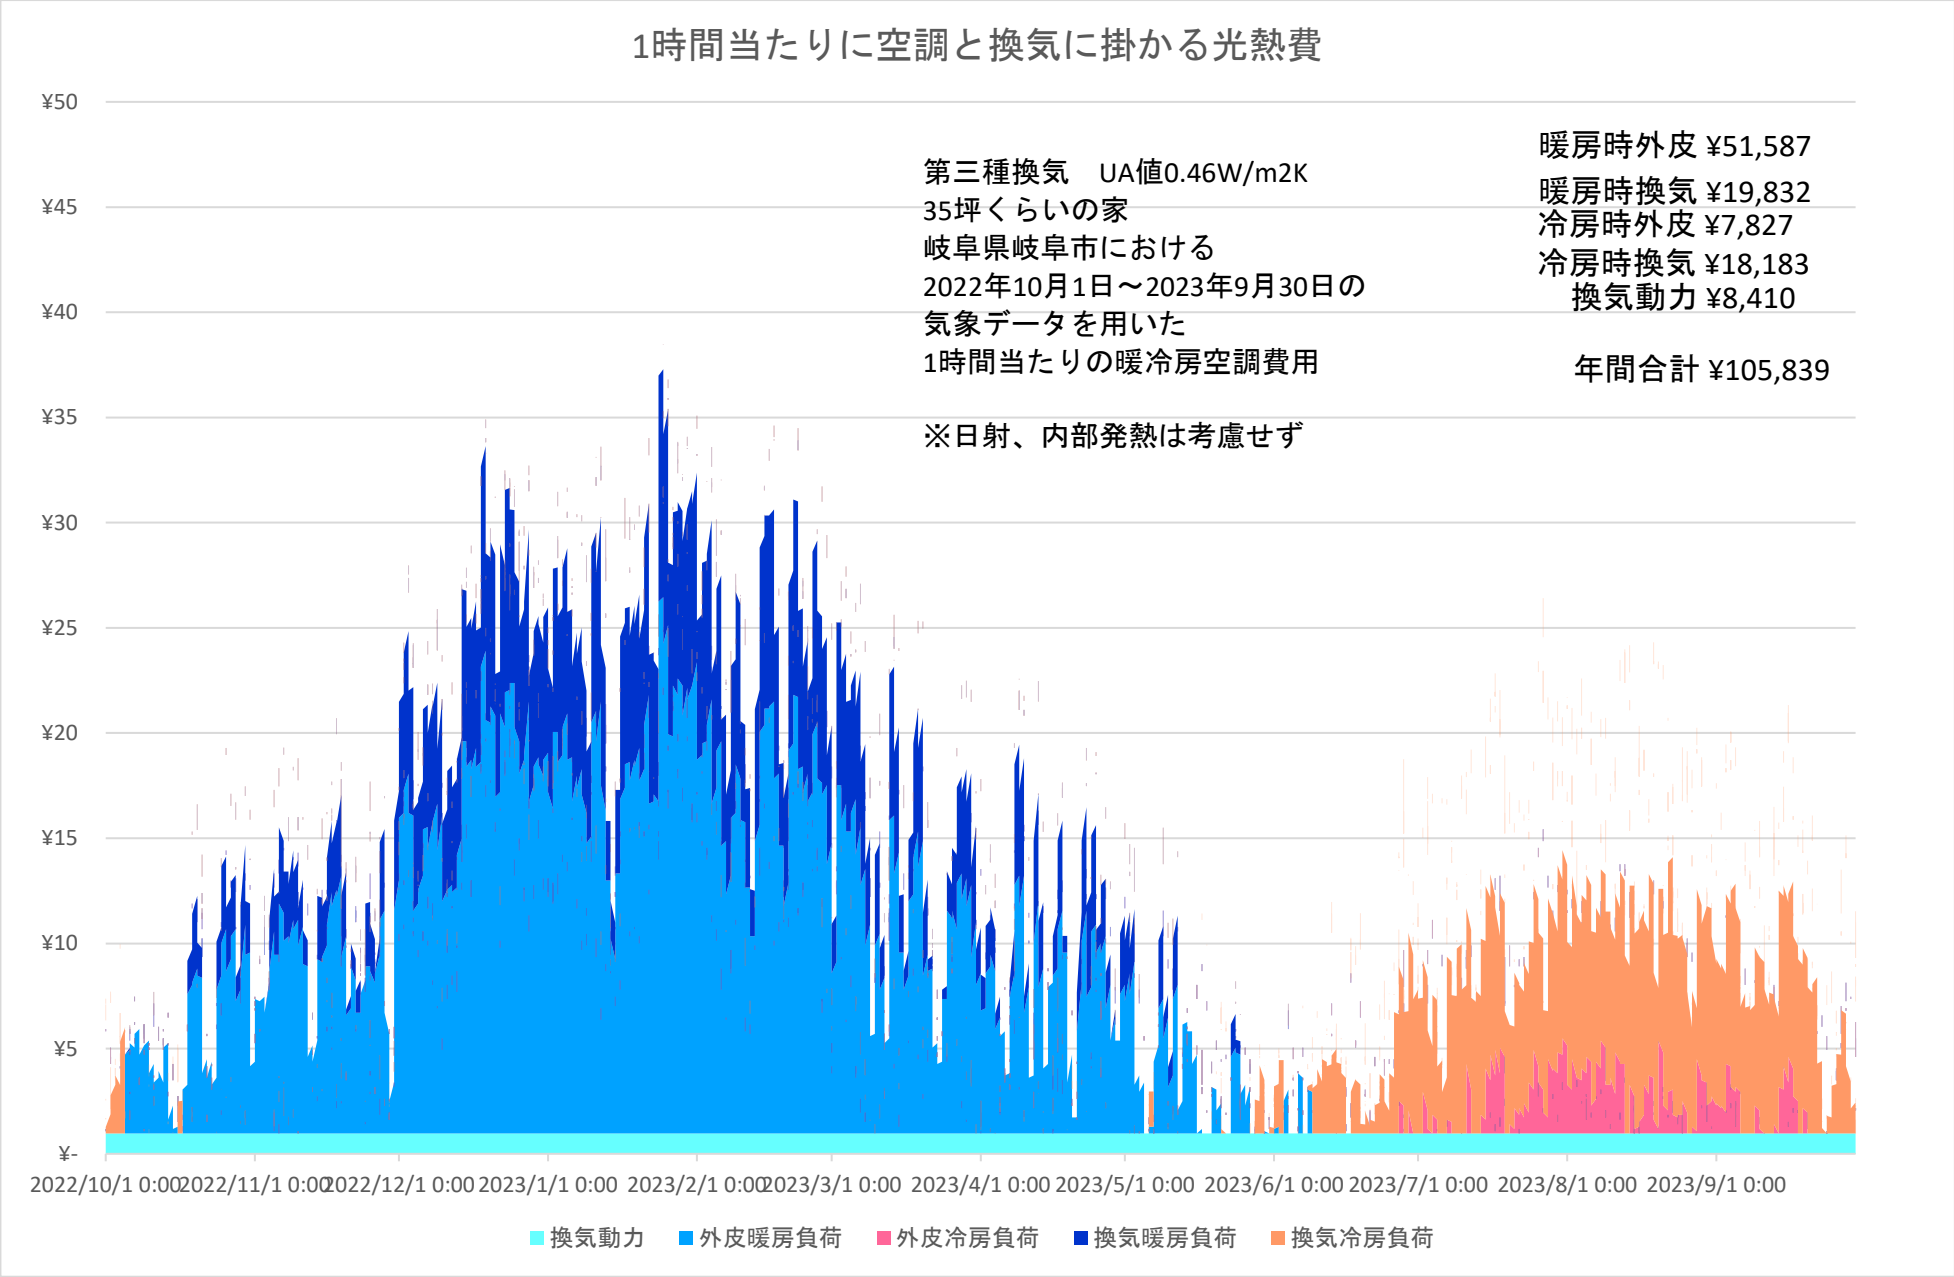
1時間当たりに空調と換気に掛かる光熱費
第三種換気　UA値0.46W/m2K
35坪くらいの家
岐阜県岐阜市における
2022年10月1日～2023年9月30日の
気象データを用いた
1時間当たりの暖冷房空調費用
※日射、内部発熱は考慮せず
暖房時外皮 ¥51,587
暖房時換気 ¥19,832
冷房時外皮 ¥7,827
冷房時換気 ¥18,183
換気動力 ¥8,410
年間合計 ¥105,839
¥50
¥45
¥40
¥35
¥30
¥25
¥20
¥15
¥10
¥5
¥-
2022/10/1 0:00
2022/11/1 0:00
2022/12/1 0:00
2023/1/1 0:00
2023/2/1 0:00
2023/3/1 0:00
2023/4/1 0:00
2023/5/1 0:00
2023/6/1 0:00
2023/7/1 0:00
2023/8/1 0:00
2023/9/1 0:00
換気動力
外皮暖房負荷
外皮冷房負荷
換気暖房負荷
換気冷房負荷